


Protokół wyznaczenia diagramu przepływu dla zaworu: Zawór DUO-PLEX SQUARE Termostat

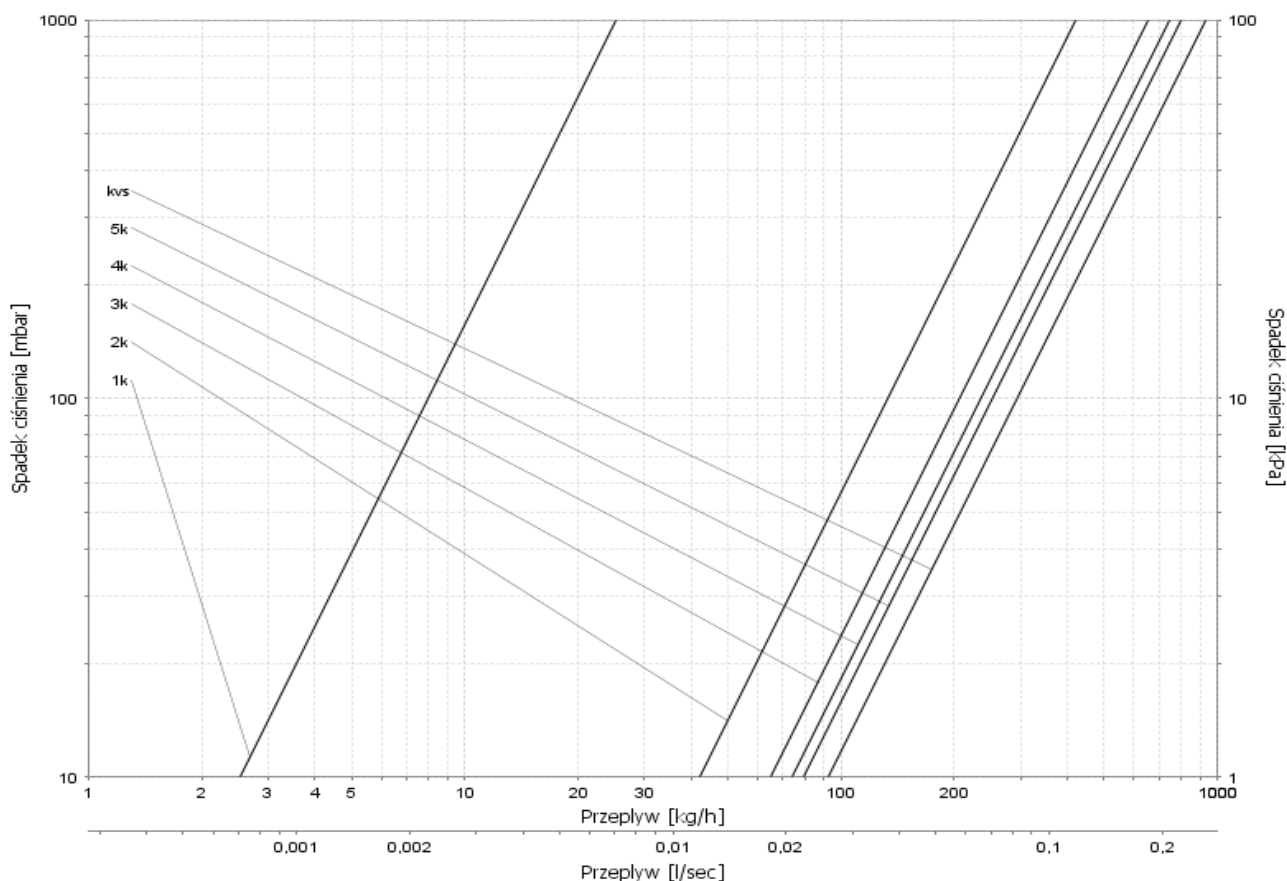

Nastawa wstępna						
Nastawa	1k	2k	3k	4k	5k	kvs
Kv	0.02	0.41	0.65	0.74	0.79	0.92

Uwagi:

Wyniki opracował	Filip Królik
Data badania	4 czerwiec 2012
Podpis	