


Protokół wyznaczenia diagramu przepływu dla zaworu: Zawór termostatyczny SQUARE Kątowy Powrót

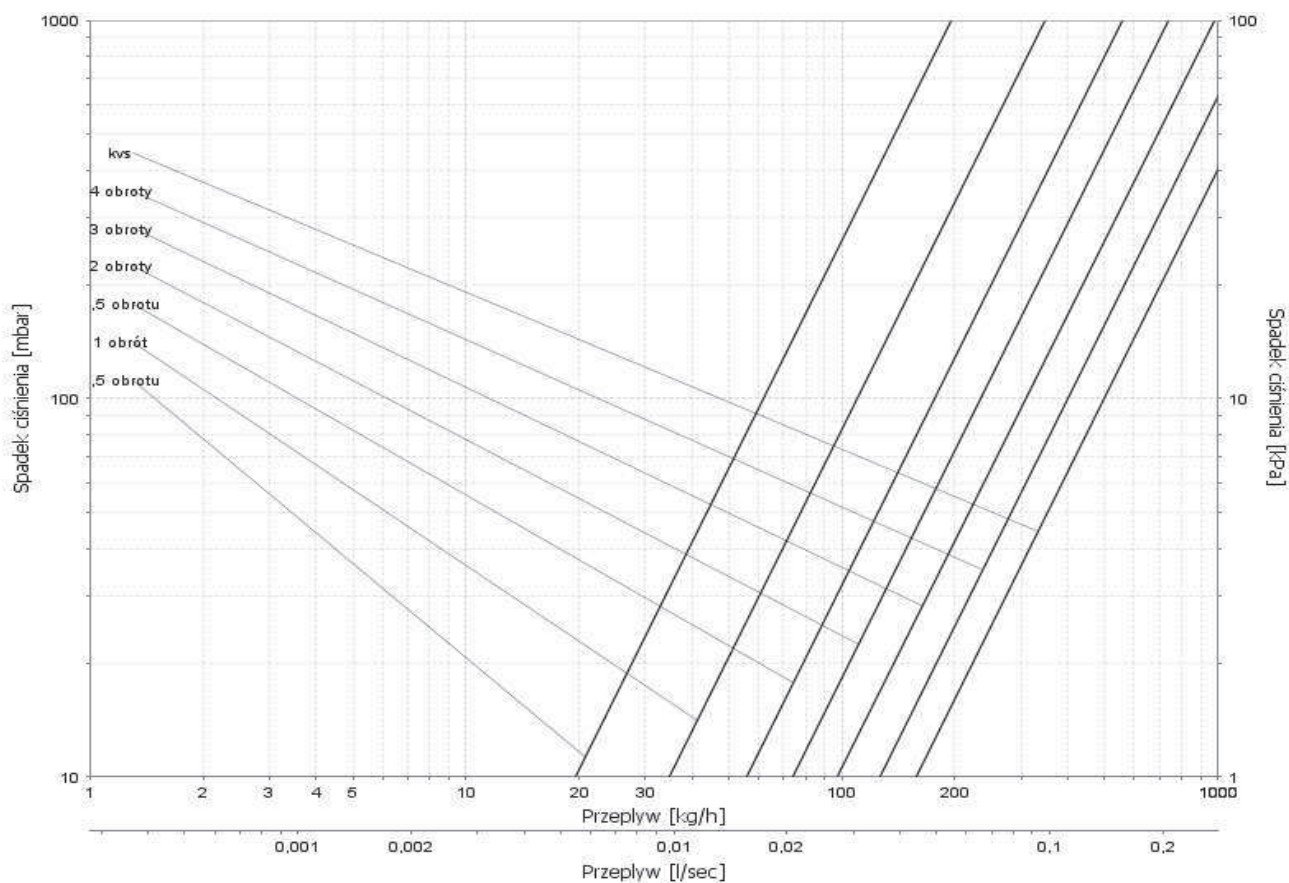

Nastawa wstępna							
Nastawa	0,5 obrotu	1 obrót	1,5 obrotu	2 obroty	3 obroty	4 obroty	kvs
Kv	0.19	0.34	0.55	0.73	0.97	1.26	1.57