


Protokół wyznaczenia diagramu przepływu dla zaworu: Zawór termostatyczny SQUARE Osiowy Termostat

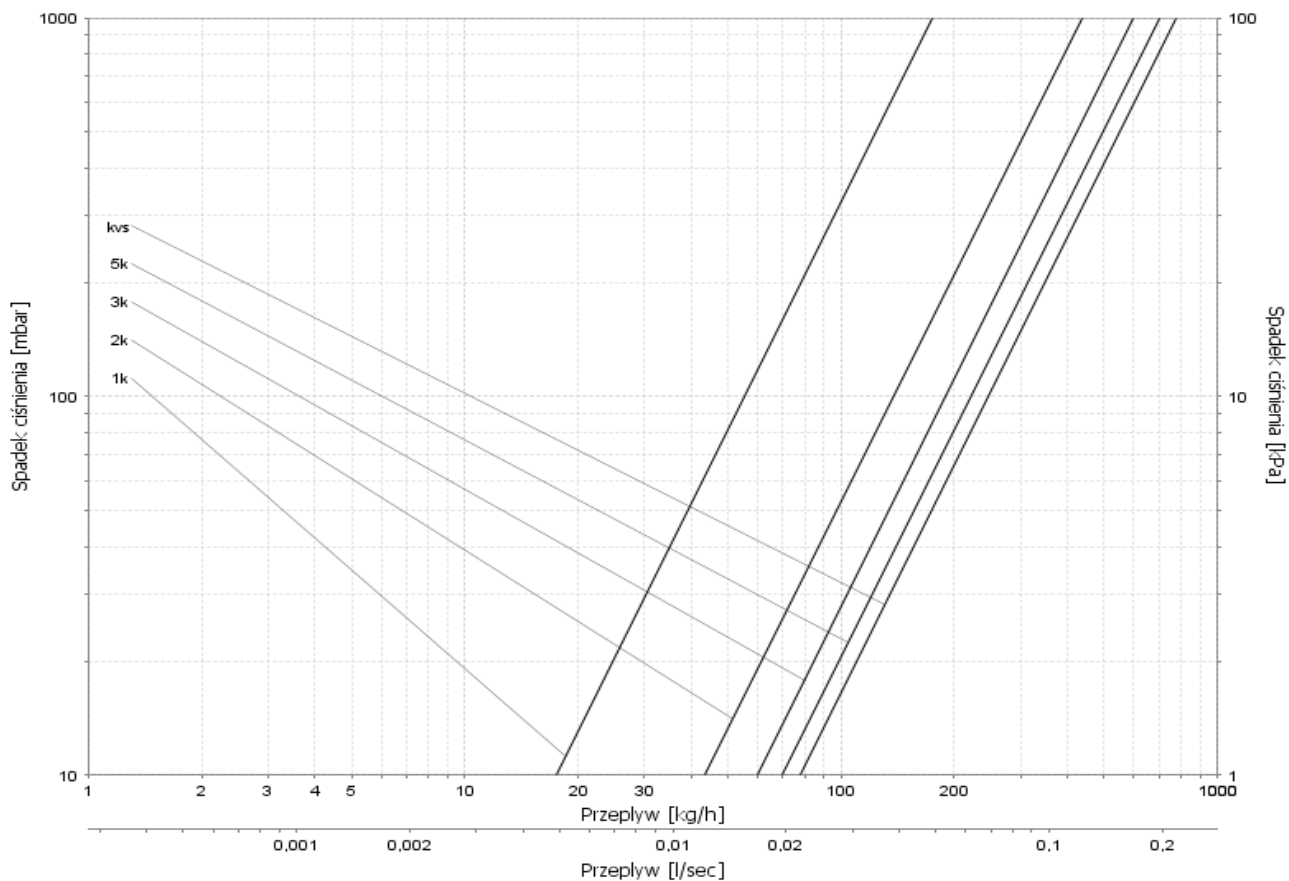

Nastawa wstępna					
Nastawa	1k	2k	3k	5k	kvs
Kv	0.17	0.43	0.60	0.70	0.77

Uwagi:

Wyniki opracował	Filip Królik
Data badania	4 czerwiec 2012
Podpis	